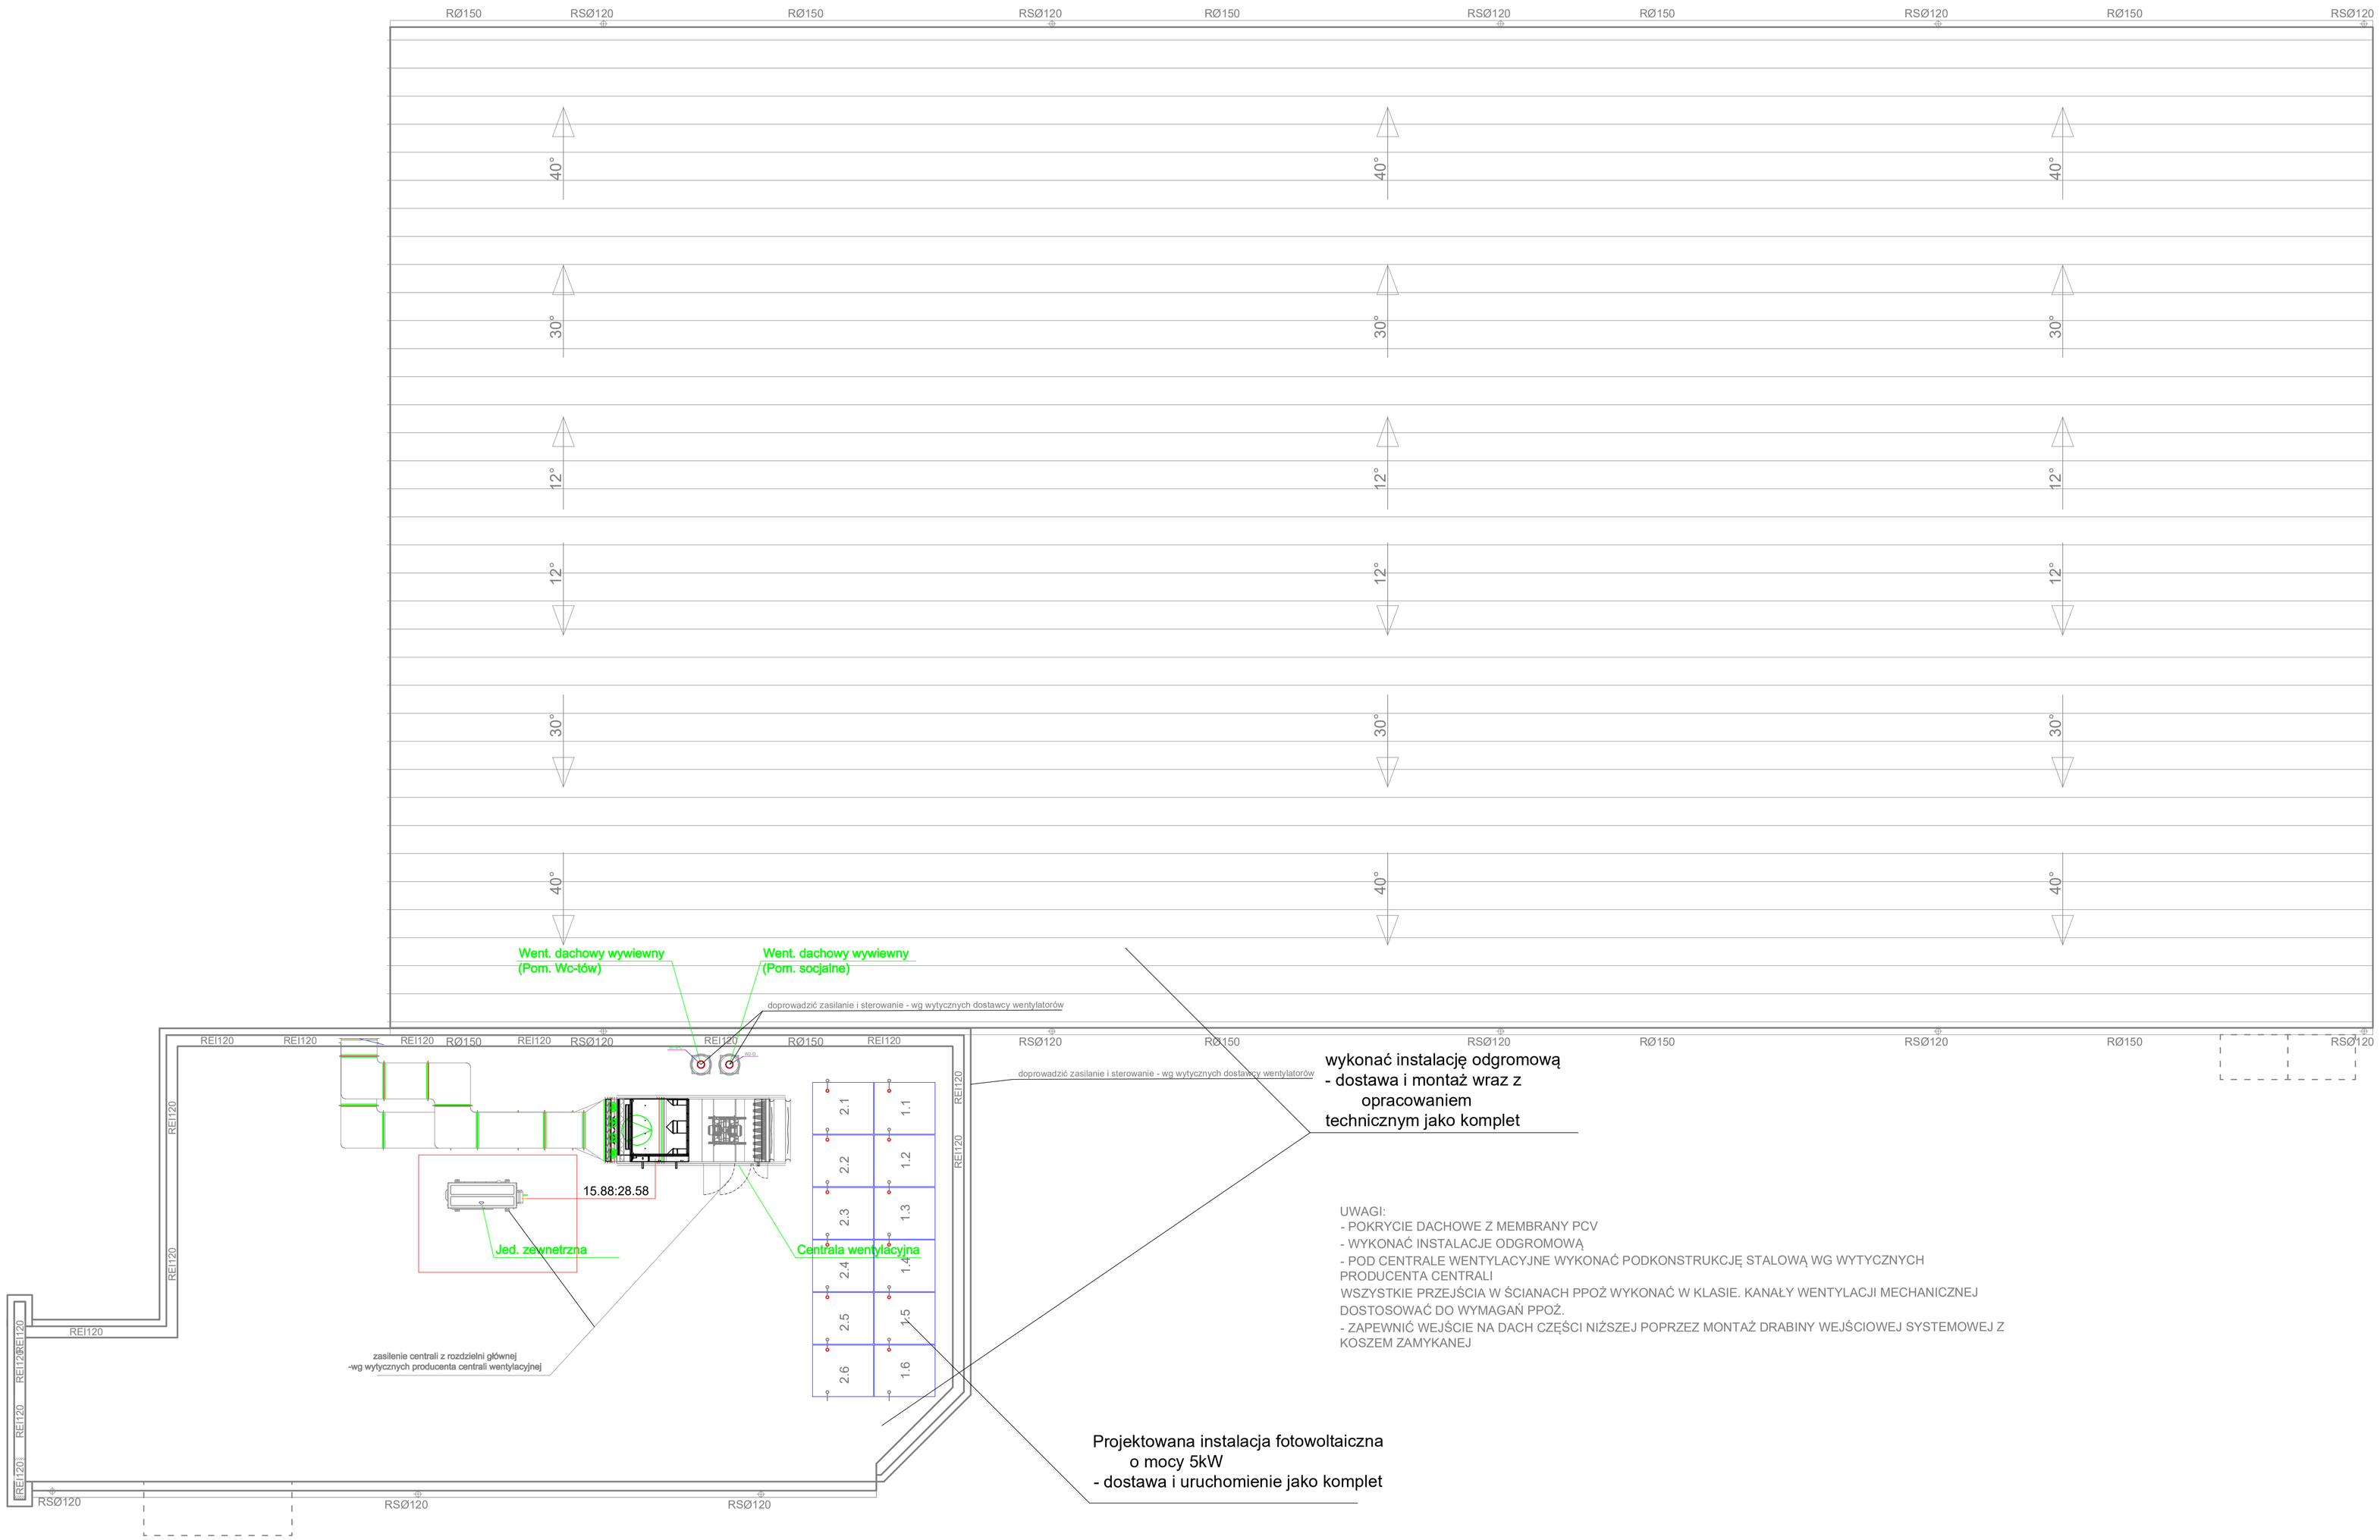

UWAGI:
- POKRYCIE DACHOWE Z MEMBRANY PCV
- WYKONAĆ INSTALACJE ODGROMOWĄ
- POD CENTRALE WENTYLACYJNE WYKONAĆ PODKONSTRUKCJĘ STALOWĄ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA CENTRALI
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA W ŚCIANACH PPOŻ WYKONAĆ W KLASIE. KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PPOŻ.
- ZAPEWNIĆ WEJŚCIE NA DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ POPRZEZ MONTAŻ DRABINY WEJŚCIOWEJ SYSTEMOWEJ Z KOSZEM ZAMYKANEJ

Inwestor
POWIAT SIERPECKI
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A 09-200 SIERPC

Jednostka projektowa
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

Nazwa obiektu
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU

Adres obiektu
09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDÓW NR 7
DZ. NR EWID.1430/8 OBRĘB SIERPC

Projektant:
inż. Franciszek Chojnacki
upr. nr 1/97
branża elektryczna

Nazwa projektu
Projekt techniczny

Nazwa rysunku
RZUT DACHU - PROJ. INSTALACJE

05.2024	Skala 1:100	Nr rysunku E3